



Energiemanagement in der

STADT

FRIESOYTHE

Energiebericht 2006



Entwicklung Energieverbrauch

Pumpwerke / Kläranlage

2002 – 2006



22.01.2007


Fachbereich 3 – Stadtentwicklung
Bereich 80 Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Energiebericht 2006

Stromverbrauch Pumpwerke / Kläranlage

Kosten Pumpwerke -Kläranlagen

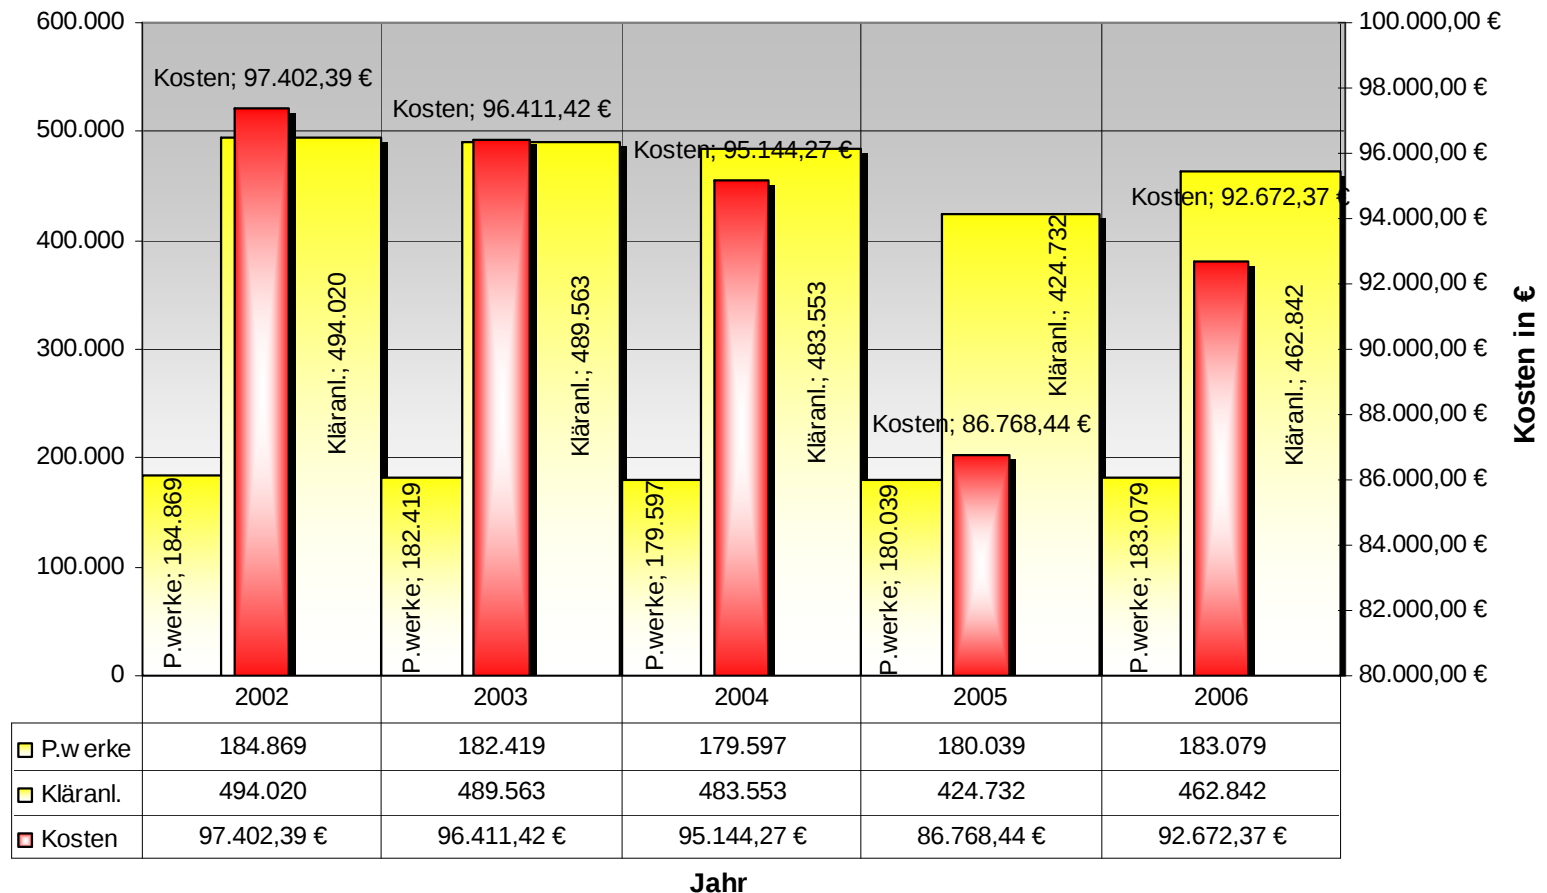

Hinweis: Heizung Gebäude Kläranlage
Ölheizung Verbrauch jährl. ca. 3.000 l






Energiebericht 2006

Die Rechnung der EWE AG für die Kläranlage setzt sich zusammen:
aus dem Leistungspreis (zur Verfügung gestellte Leistung - ca. 12,00 €/kW)
Preis je verbrauchter kWh (0,14 €/kWh)

Durch den Einbau eines Maximumwächter wird die abgenommene Spitzenlast gesenkt

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Spitzenlast	106	119	111	109	85	95
Kosten p.a.	15.264,00 €	17.136,00 €	15.984,00 €	15.696,00 €	12.240,00 €	13.680,00 €

Begrenzung Spitzenlast

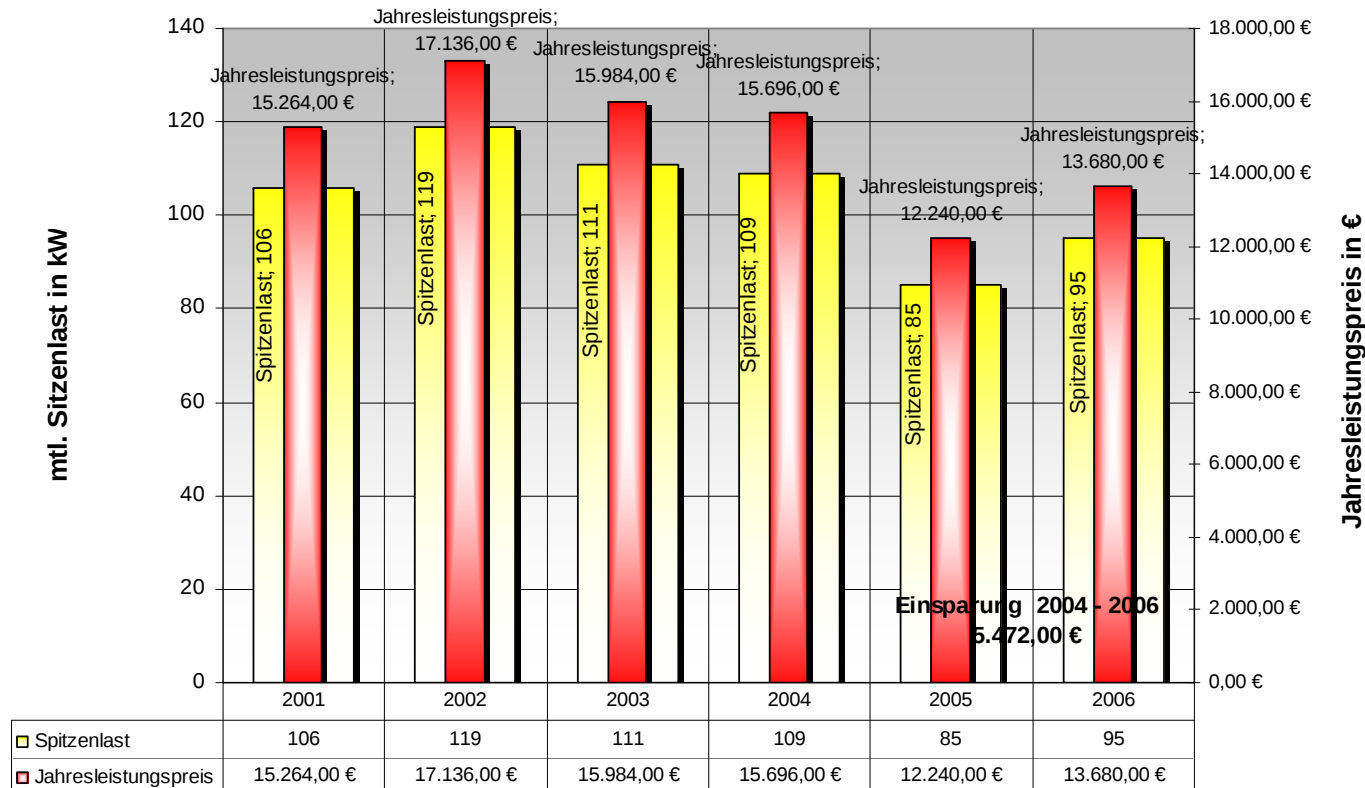

Jahr

